

Asennusohje 090280

Asennus

Markki kattosilta on tarkoitettu mahdollistamaan turvallinen liikkuminen katolla. Kiinnitystapa katteeseen on esitetty kuvissa 2, 3, 4, 5. Kattosillan ylitys ja kannakeväli tämän ohjeen mukaisesti (kuva 1.). Kattosillan asentaminen vaakatasoon, jatkaminen sekä säätölevyn kiinnitys kuvissa 6, 7 ja 8. Luokan 1 mukaisessa asennuksessa 2 kpl vastarautaa/ LE-kiinnike kuvan 6 mukaisesti. Luokan 2 mukaisessa asennuksessa kattosillan päätyihin 4 kpl vastarautaa/ kiinnike. Välille tuleviin kiinnikkeisiin 2 kpl vastarautaa/kiinnike.

Kattosiltakiinnike kokoonpannaan yhdistämällä LE-kiinnike ja kaltevuudensäätölevy kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla, kaltevuudensäätölevyn avulla kattosilta asennetaan vaakatasoon (kuvat 6,7). Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat kuusioruuvien asennuskohdat on esitetty kuvassa 7.


Kattosiltakiinnike asennetaan vastarautojen avulla (2 kpl vastarautaa/ LE-kiinnike). Vastaraudat asennetaan kiinnikkeen etupuolelle, jossa nähtävissä **eränumero** (kuva 1.). Vastaraudat asennetaan LE-kiinnikkeen etu- ja takaosan uraan kuvan 6. mukaisesti. Vastaraudan alaosan kohouman asettuessa LE-kiinnikkeen uran pohjalle vastarauta asemoituu saumaan kuvan 4 mukaisesti. Kallista LE-kiinnikettä hieman sauman suuntaan ja pidä vastarautaa ja kiinnikettä paikoillaan kiristysten alkuvaiheessa varmistaen, että vastaraudan alareuna menee sauman taitoksen alle (kuva 4.). Kiristettäessä sauma muovautuu vastaraudan väliin. Kiristysmomentti 30 Nm.

Kattosilta kiinnitetään kaltevuudensäätölevyyn kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 6), kattosillan reikäjaon sopiessa hyvin kaltevuudensäätölevyyn voidaan M8x16 mm kuusioruuvit kiristää kaltevuudensäätölevyn kaulustettuihin M8 kierrerei-kiin. Kattosilta voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 astetta.

Kattosillat jatketaan liittämällä, asettamalla yhden poikittaiset askelmapuolat päällekkäin ja lukitsemalla kummaltakin reunalta kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 8). Suositeltava työkalu asentamiseen on akkuporakone 13 mm pitkällä hylsyvääntimellä sekä 13 mm kiintosiilmukka-avain. Muista tarvittavat turvavarusteet korkealla työskentelyyn!



Kuva 1.

Maksimi ylitys 200 mm

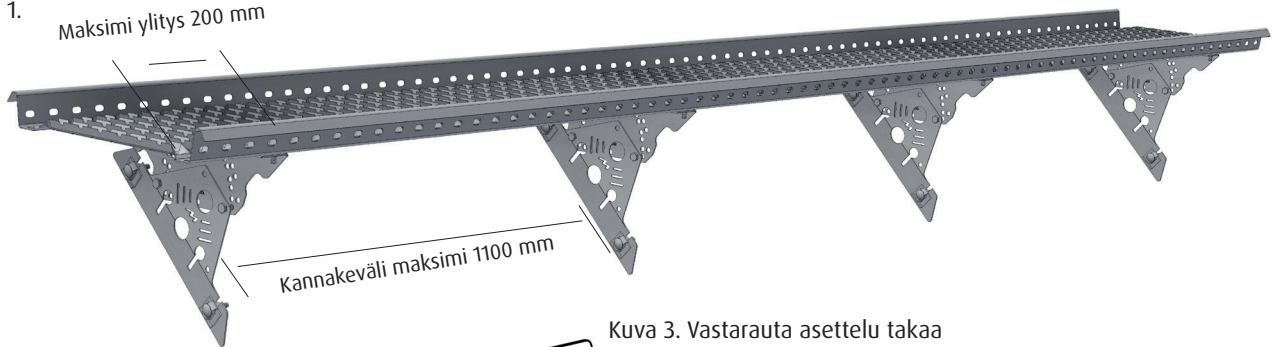

Kannakeväli maksimi 1100 mm



Kuva 3. Vastarauta asettelu takaa

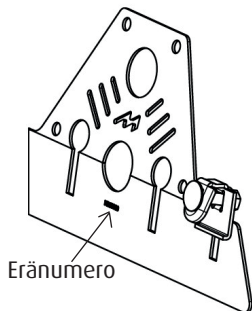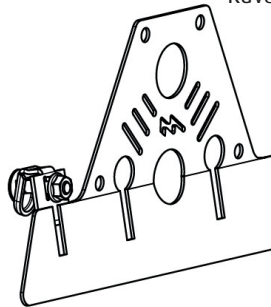

Eränumero


Kuva 2. Vastarauta asettelu edestä

Kuva 4. LE-kiinnike ja vastarauta asemointi saumaan

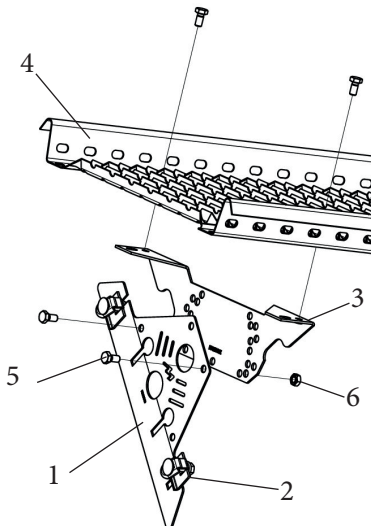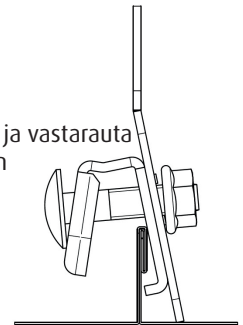


Kuva 6. Osaluettelo sekä vastaraudan asemointi.


Nro	Osaluettelo
1	SeamPro LE-kiinnike
2	SeamPro VR-konesauma
3	Säätölevy
4	Kattosilta
5	Kuusioruuvi M8x16
6	Kuusiomutteri M8



Kuva 5. Le-kiinnike ja vastarauta kiristettynä saumaan

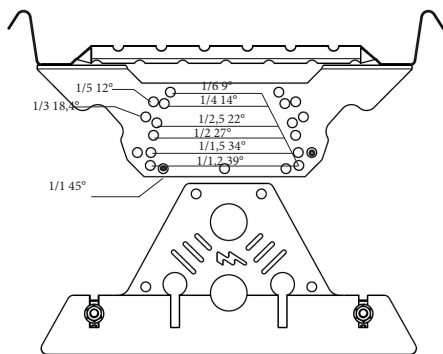

Kuva 7. Yleisimmät kattokaltevuudet

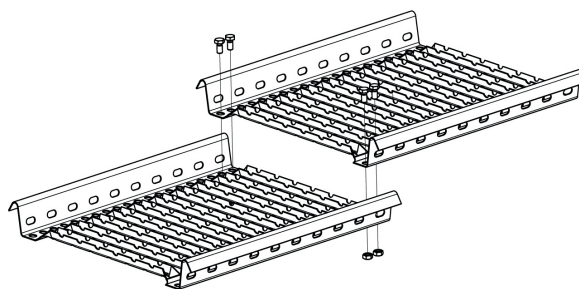

Kuva 8. Kattosillan jatkaminen

Käyttö

Yli 1:8 kaltevilla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksissa joiden korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018) Standardi EN 516:2006 antaa kattosillalle kaksi eri asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Yli 2- kerroksisissa rakennuksissa asennus on aina luokan 2 mukainen. Tuotteet on mitoitettu kestämään 1,5 KN (n. 150 kg) suuruinen pistekuorma. Kattosilta asennetaan luokan 2 mukaisesti matalampaankin rakennukseen silloin kun kohteessa on tarve kiinnittää kattosillan henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi käyttää putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten kiinnitykseen.

MARKKI® Kattosilta on läpäissyt kaikki EN 516:2006 luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2 dynaamiset testit.

Luokan 2 mukaisesti asennettuun Markki kattosillan voidaan kytkeä putoamista vastaan tarkoitettuja henkilösuojaimia. Henkilökohtaisen turvavälineiden minimi kiinnitys-/käyttöväli kattosillalla on 3m.

Käytettäessä köysikiinnikettä, on suositeltavaa asentaa se vähintään 1,2 m päähän kattosillan päästä.

Putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten esim. turvaköysi tai turvakela täytyy olla standardien (EN 353-2, EN 360) mukaisia.

Suosittelava kiinnittäytyminen Markki kattosillan toteutetaan köysikiinnikkeen, turvakiskon, vaijerijärjestelmän avulla tai muulla vastaavalla hyväksytyllä tavalla.

Huolto

Katteen alusrakenteet oltava kiinnitetty kantaviin rakenteisiin asennusohjeen mukaisesti. Huolehdittava liiallisten lumikuormien pudotuksesta katolta. Tarkastettava säännöllisesti liitosten kireys ja kiinnityskohtien tiiveys. Maalipinnan kunto tarkastettava säännöllisesti. Vaurioituneet osat vaihdettava tarpeen mukaan uusiin. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Tämän tuotteen on asennusohjeen mukaisesti asentanut:

Yritys:	
Asentaja:	
Päivämäärä:	

CE
Markki Oy Ollinkankaantie 108 62420 Kortesjärvi FINLAND 26
EN 516 Markki kattosilta, NRO2026008 Tyyppi B Mekaaninen lujuus: Luokka 2 Palokäyttäytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus (80 µm) Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen

Tekniset tiedot:

Materiaali:	Kattosilta: 1,25 mm DX51D+Z275 Säätölevy: 2,5 mm DX51D+Z275
Paino:	Kattosilta: 10,2 kg Säätölevy: 0,5 kg
Staattisen- ja dynaamisen kuormituksen kesto:	EN 516:2006 luokan 2 mukainen

Markki®

